



## SCHEMAT STRUKTURALNY

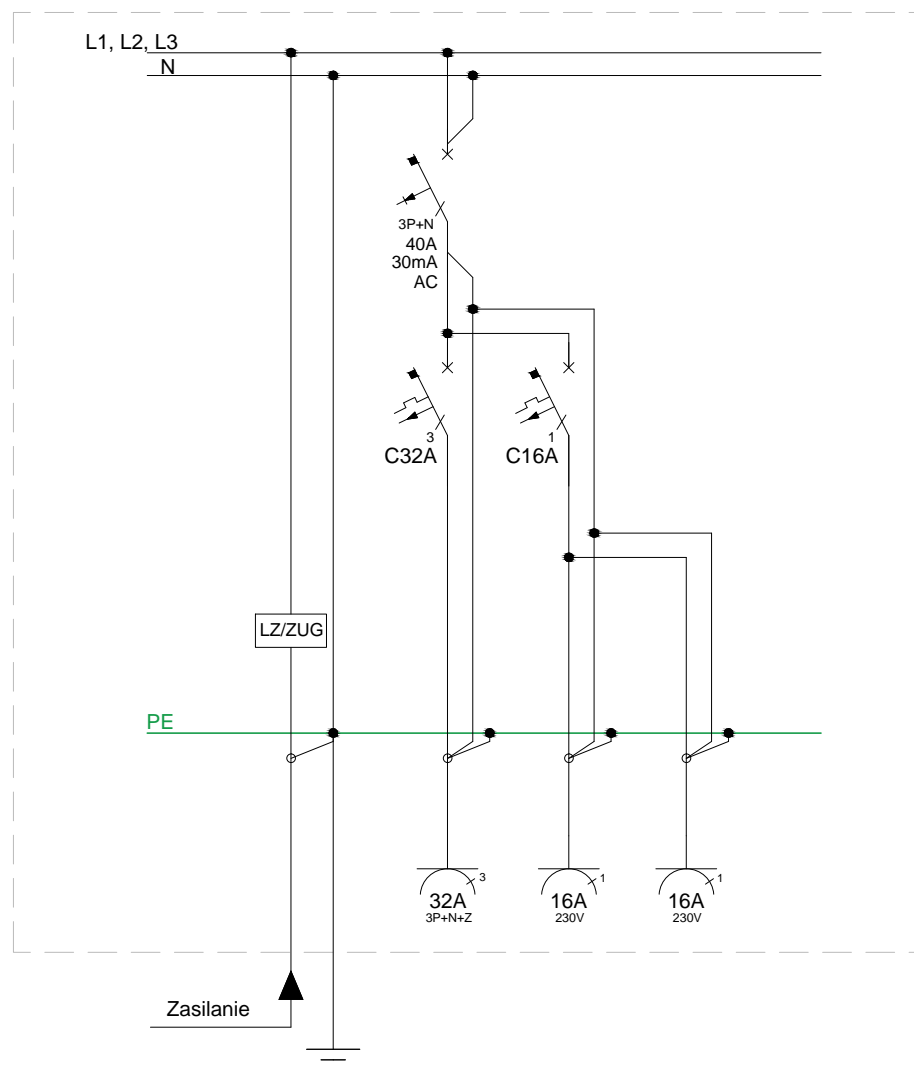

## WIDOK ZESTAWU WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATÓW

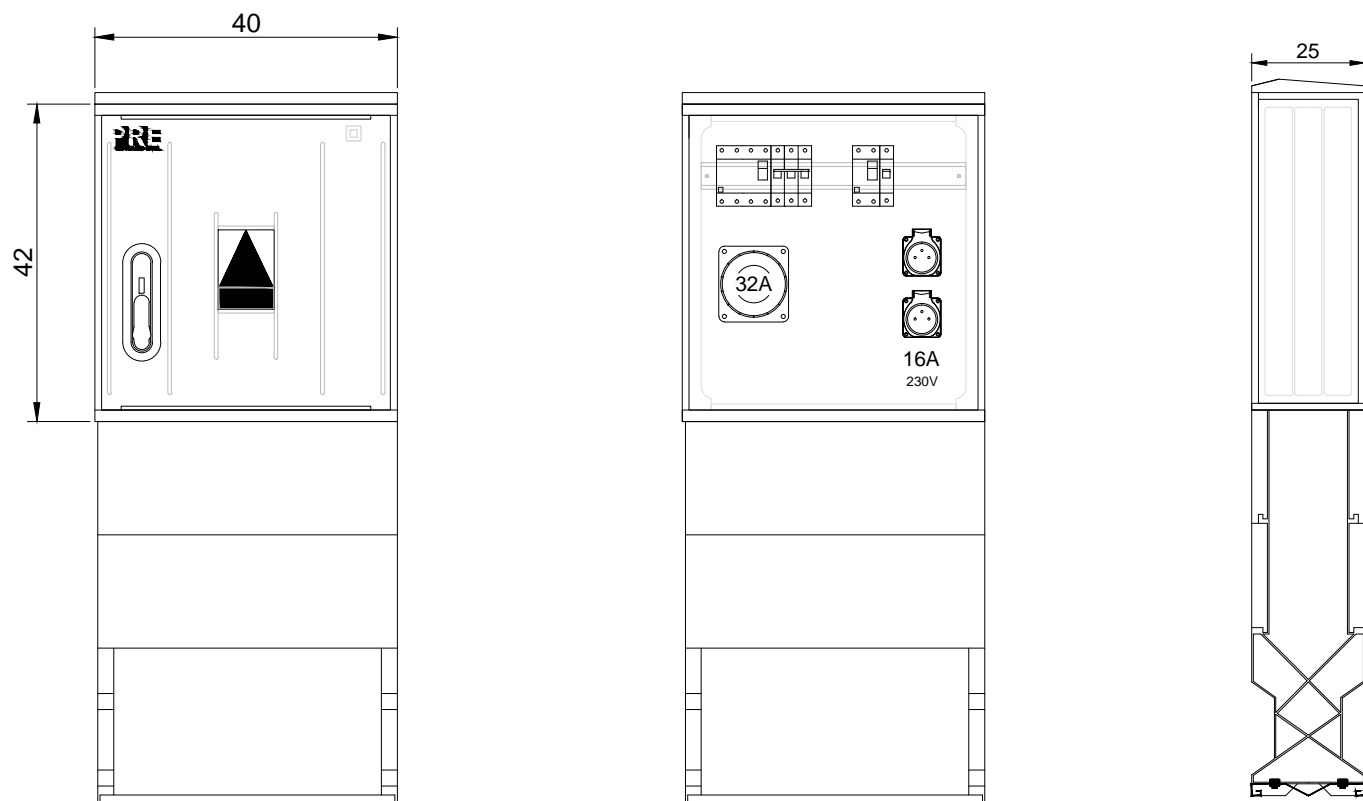

### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe izolacji	500 V	Prąd znamionowy zwarciovym umowy	6 kA
Częstotliwość znamionowa	50 Hz	Klasa ochronności izolacji	II
Napięcie znamionowe łączeniowe	400/230 V	Stopień ochrony obudowy zestawu	IP 44/21
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane (1,2/50μs)	4 kV	Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi	IK 10

Piekary 363  
koło Krakowa  
32-060 Liszki  
tel: +48 122807192  
fax: +48 124297343  
www.prebiel.pl  
biuro@prebiel.pl

